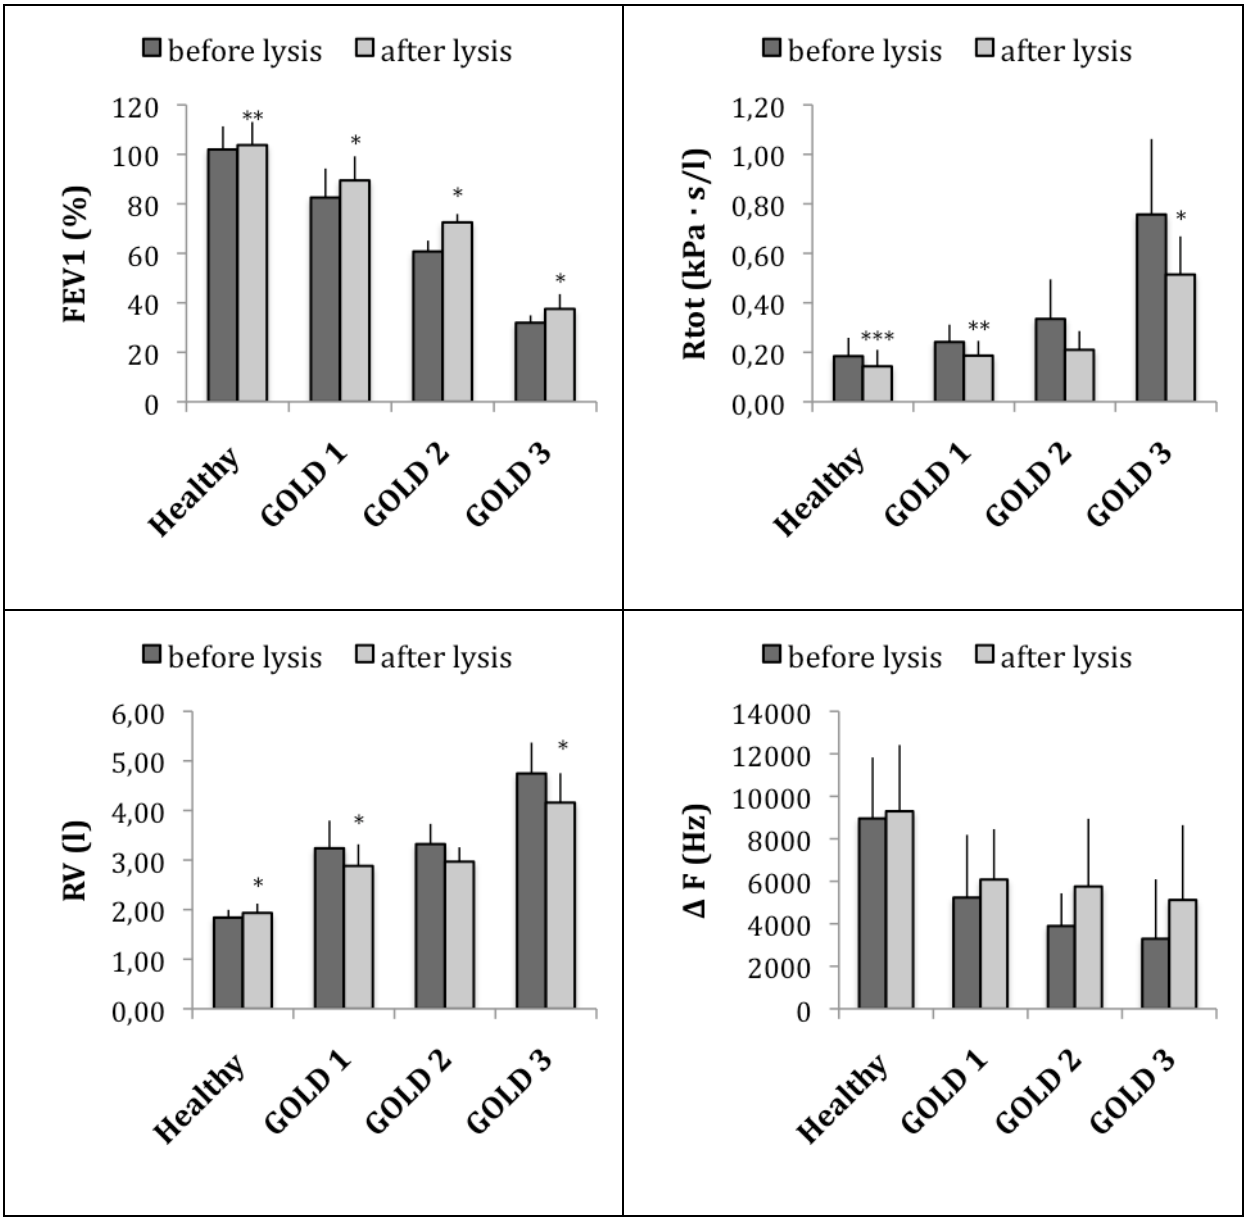
before lysis
after lysis
FEV1 (%)
120
100
80
60
40
20
0
**
*
*
*
Healthy
GOLD 1
GOLD 2
GOLD 3
before lysis
after lysis
Rtot (kPa · s/l)
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
***
**
*
Healthy
GOLD 1
GOLD 2
GOLD 3
before lysis
after lysis
RV (l)
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
*
*
*
Healthy
GOLD 1
GOLD 2
GOLD 3
before lysis
after lysis
Δ F (Hz)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Healthy
GOLD 1
GOLD 2
GOLD 3

Figure 5