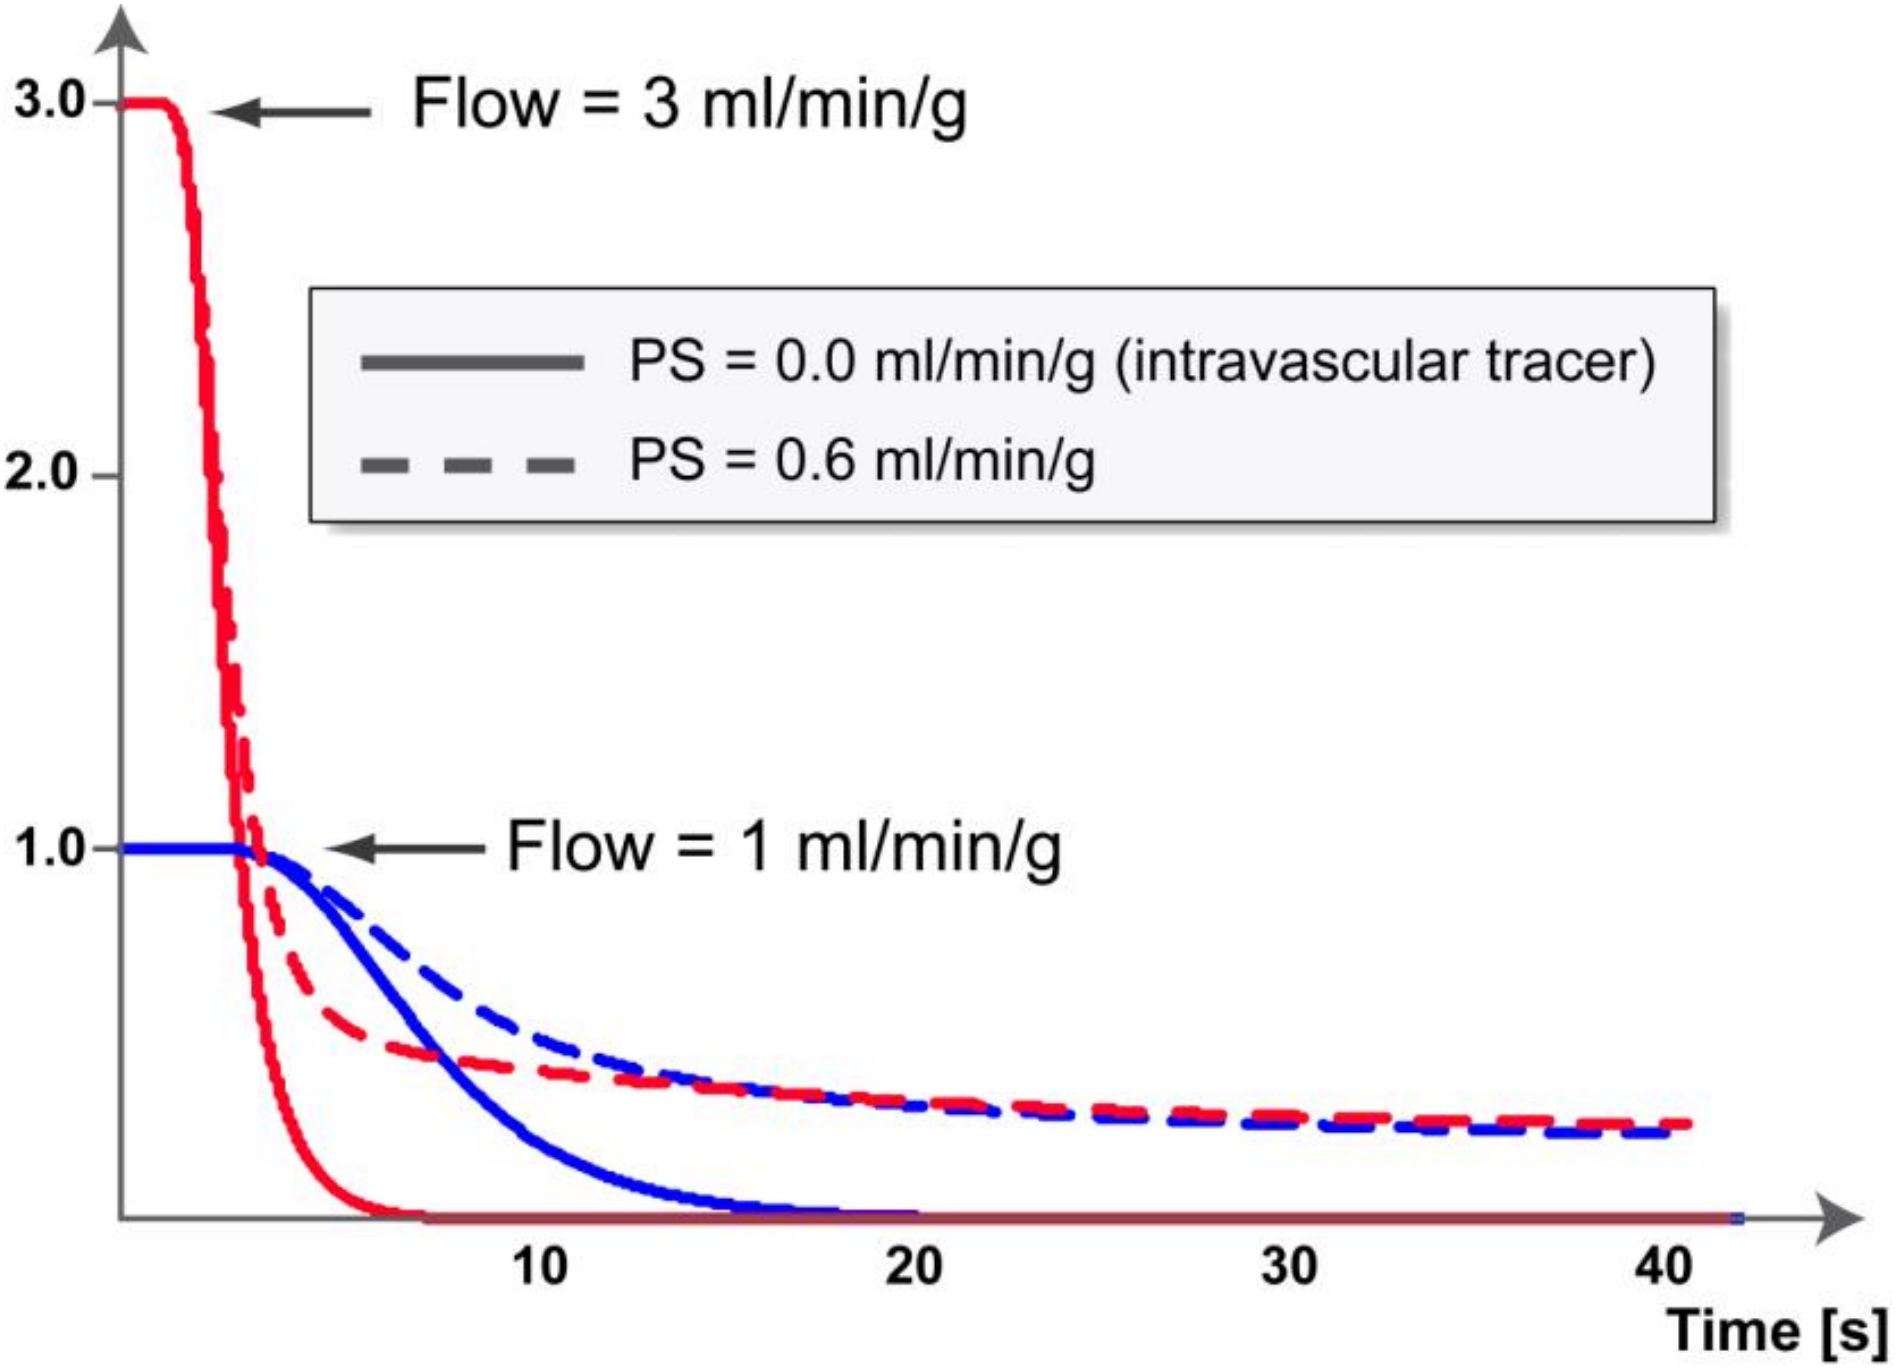
3.0
2.0
1.0
Flow = 3 ml/min/g
Flow = 1 ml/min/g
PS = 0.0 ml/min/g (intravascular tracer)
PS = 0.6 ml/min/g
10
20
30
40
Time [s]