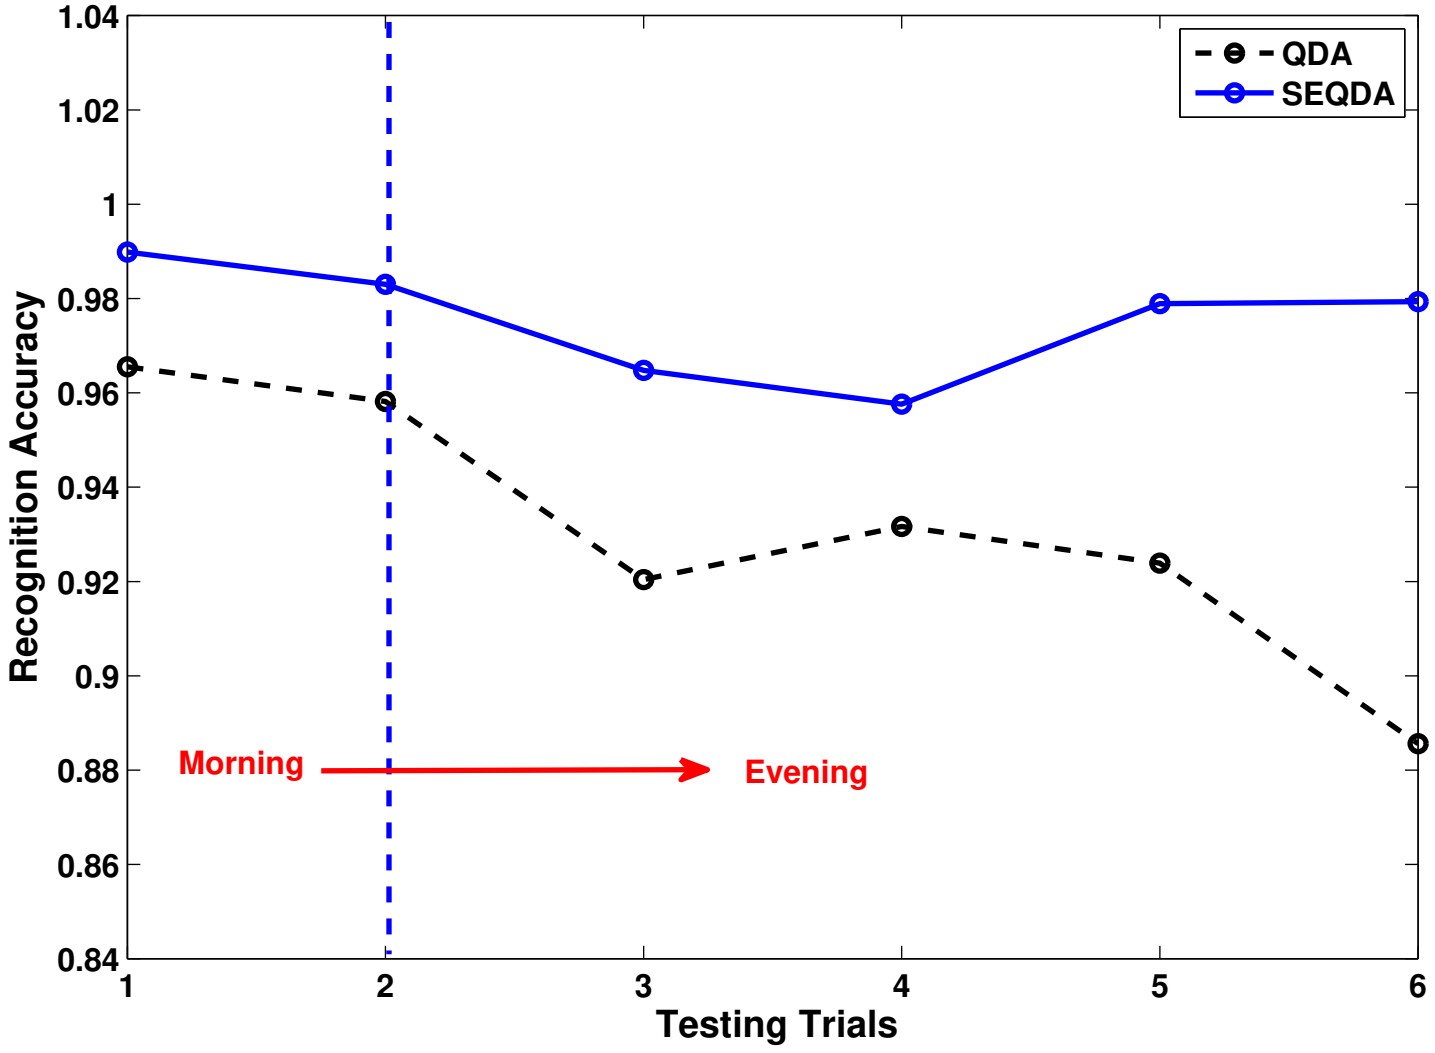
QDA
SEQDA
Morning
Evening
Recognition Accuracy
Testing Trials
1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
1
2
3
4
5
6