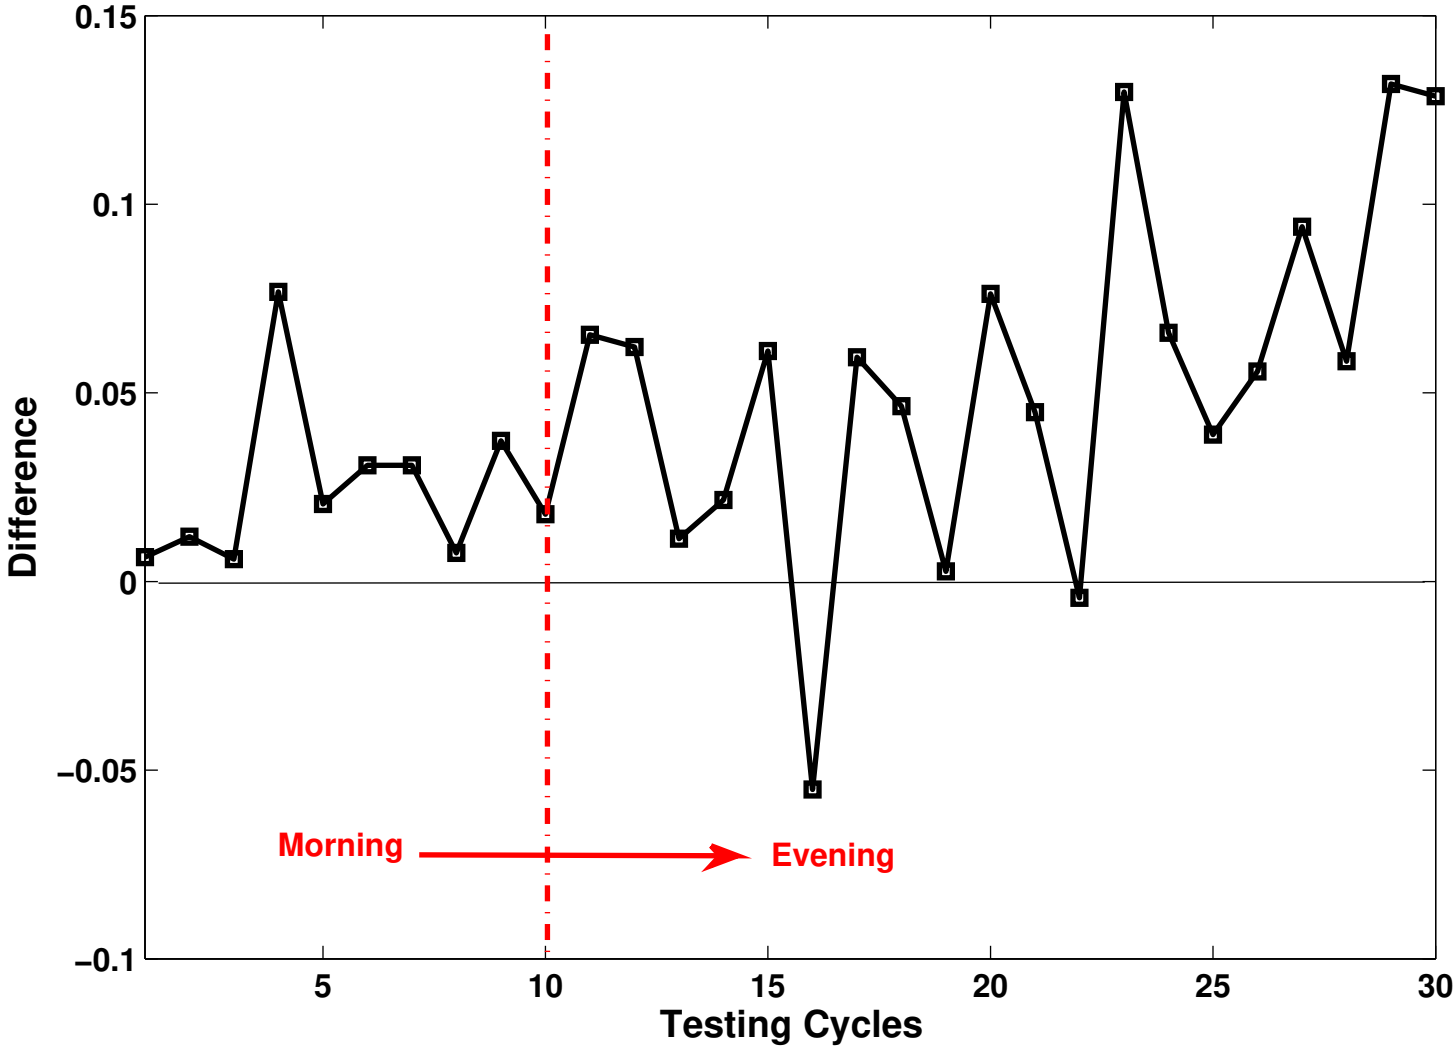
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
Difference
5
10
15
20
25
30
Testing Cycles
Morning
Evening