A

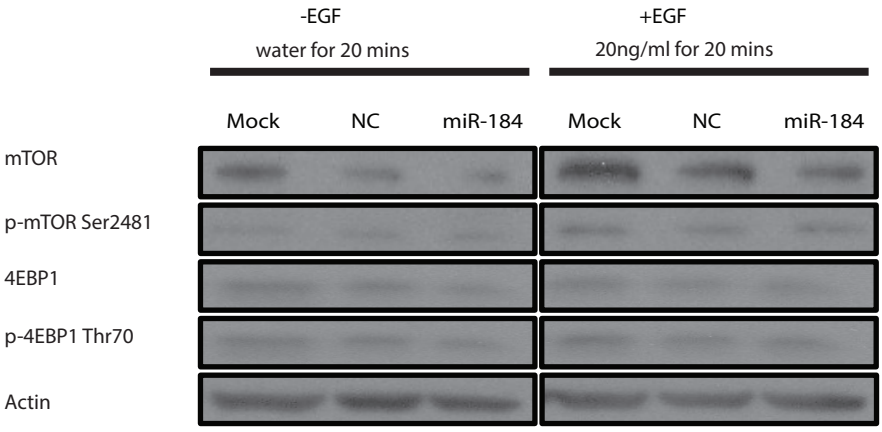
-EGF
water for 20 mins
+EGF
20ng/ml for 20 mins
Mock
NC
miR-184
Mock
NC
miR-184
mTOR
p-mTOR Ser2481
4EBP1
p-4EBP1 Thr70
Actin

B

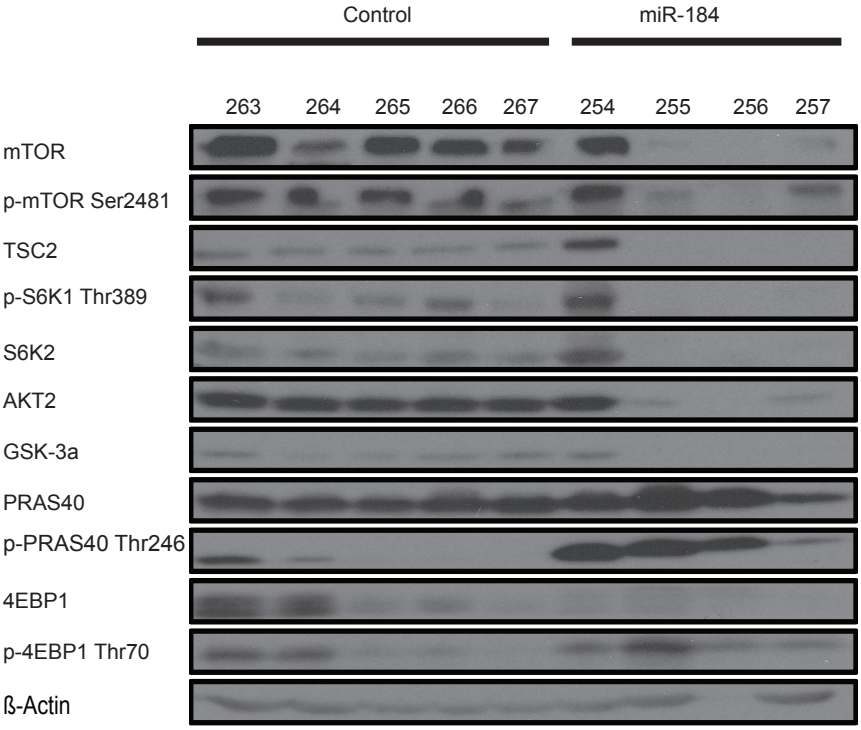
Control
miR-184
263
264
265
266
267
254
255
256
257
mTOR
p-mTOR Ser2481
TSC2
p-S6K1 Thr389
S6K2
AKT2
GSK-3a
PRAS40
p-PRAS40 Thr246
4EBP1
p-4EBP1 Thr70
ß-Actin